PROFIL KANA

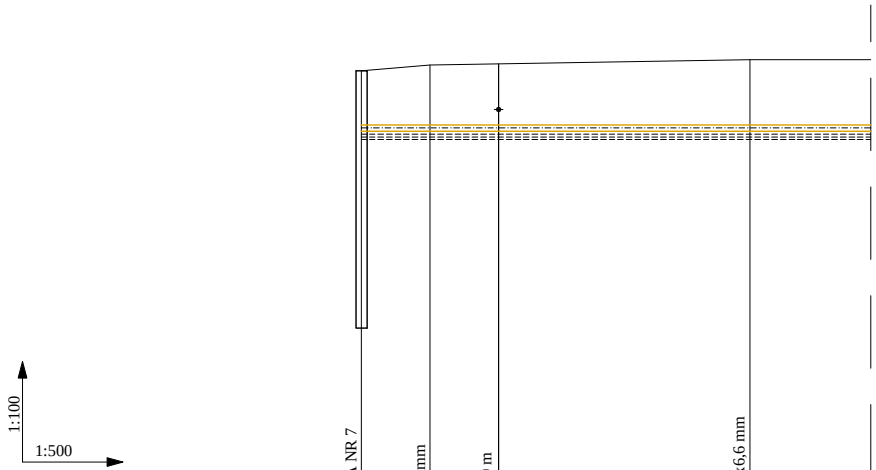

POZIOM PORÓWNAWCZY
95,00 m n.p.m.

	PRZEPOMPOWNIA NR 7	Łuk 80° PE 110x6,6 mm	tA przykrycie ~ 0,80 m	Wygięcie 9° PE 110x6,6 mm
Rzędna istniejącego terenu	104,50	104,60		104,70
Rzędna osi projekowanej kanalizacji	103,50	103,50		103,50
Przykrycie	1,05	1,05		1,15
Odległość między węzłami	L=6,0 m	L=28,0 m		
Proj. średnica, materiał, spadek	PE 110x6,6 mm przewód tłoczny L=608,00 m			
Odległość, Hektometr	0,00	6,00		34,00

P7 0 15 14

LIZACJI SANITARNEJ - odcinki P7÷ 8 , Kłoda, Przydworzyce, gm. Magnuszew.

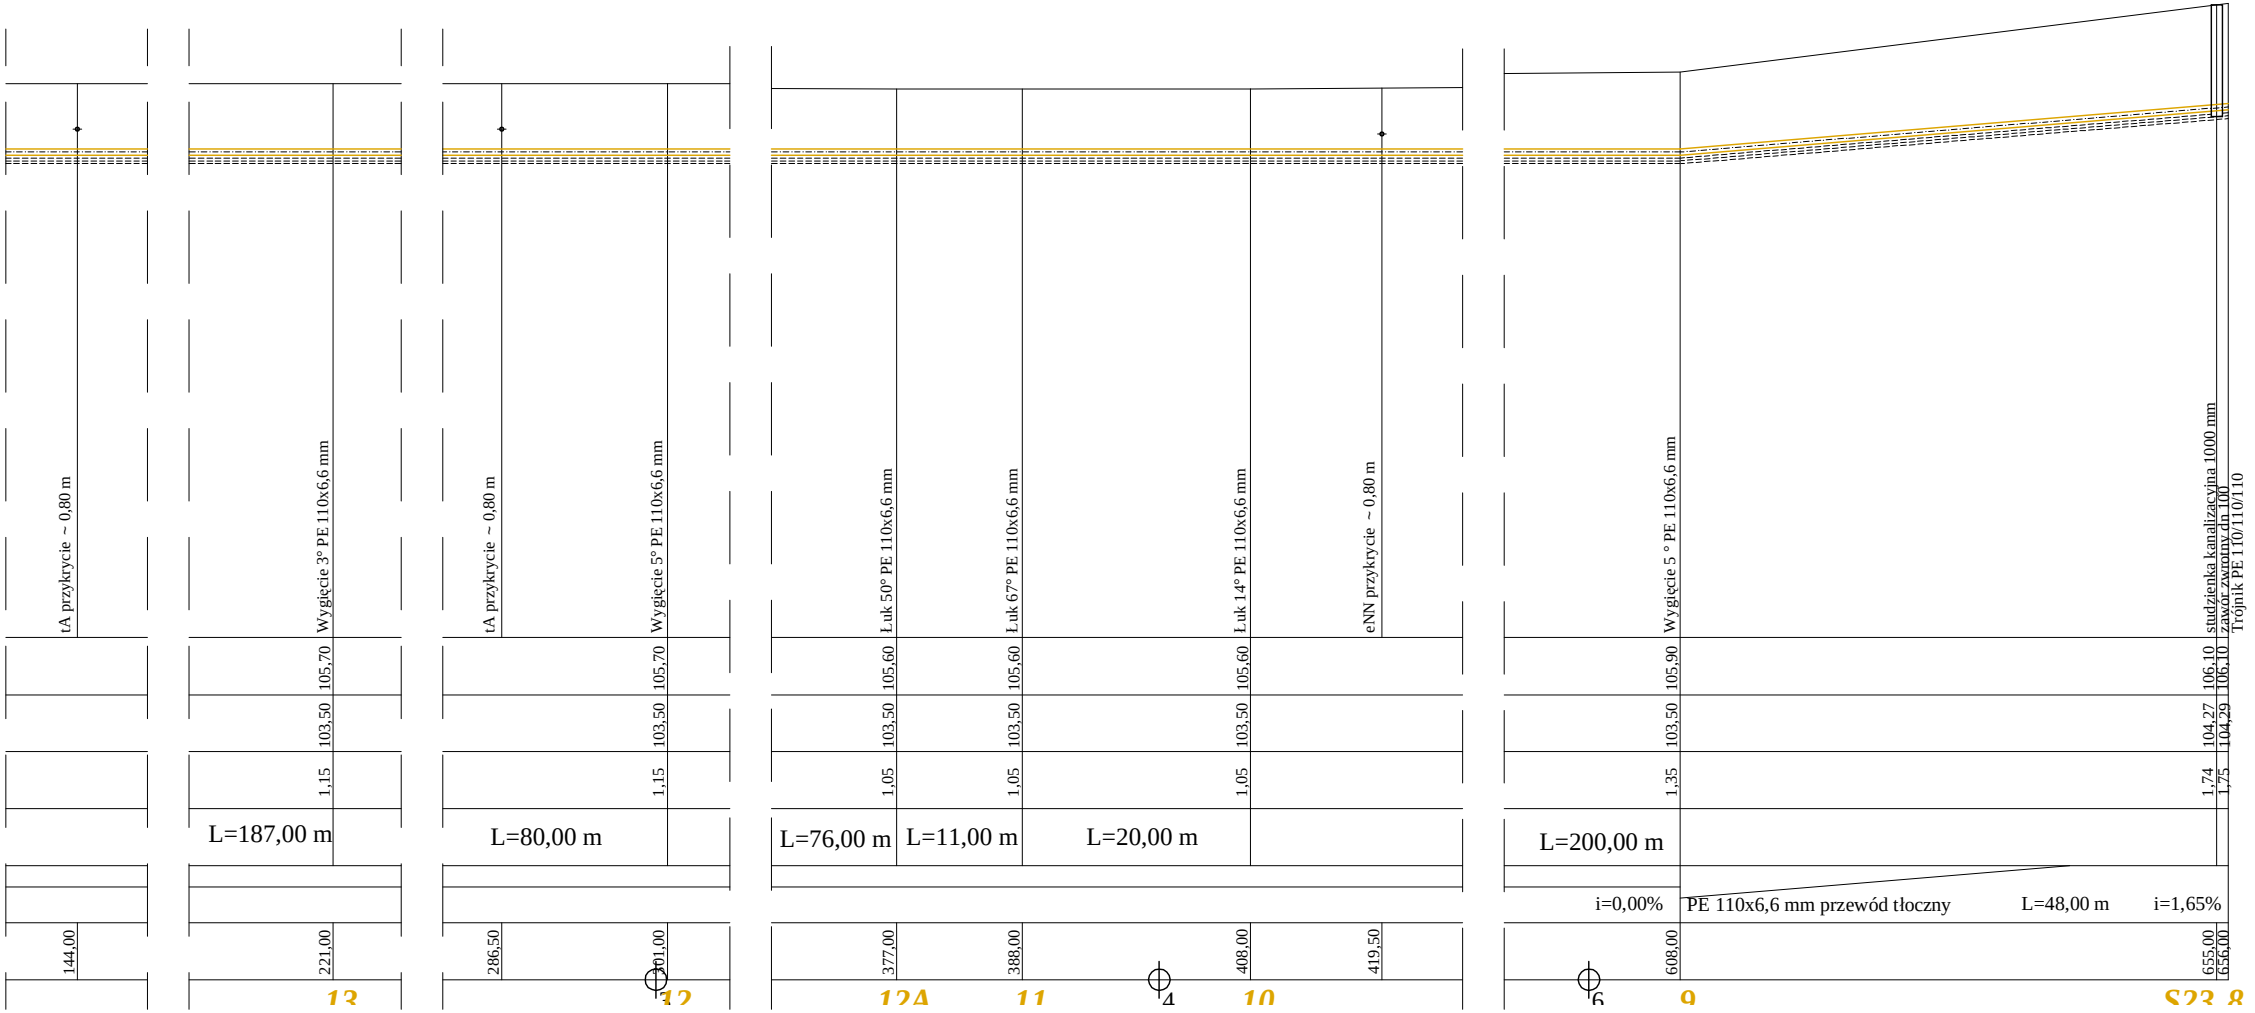
tA przykrycie ~ 0,80 m
Wygięcie 3° PE 110x6,6 mm
tA przykrycie ~ 0,80 m
Wygięcie 5° PE 110x6,6 mm
Łuk 50° PE 110x6,6 mm
Łuk 67° PE 110x6,6 mm
Łuk 14° PE 110x6,6 mm
eNN przykrycie ~ 0,80 m
Wygięcie 5 ° PE 110x6,6 mm
studzienka kanalizacyjna 1000 mm
zawór zwrotny dn 100
Trójnik PE 110/110/110
105,70
105,70
105,60
105,60
105,60
105,90
106,10
106,10
103,50
103,50
103,50
103,50
103,50
103,50
104,27
104,29
1,15
1,15
1,05
1,05
1,05
1,35
1,74
1,75
L=187,00 m
L=80,00 m
L=76,00 m
L=11,00 m
L=20,00 m
L=200,00 m
i=0,00%
PE 110x6,6 mm przewód tłoczny
L=48,00 m
i=1,65%
144,00
221,00
286,50
301,00
377,00
388,00
408,00
419,50
608,00
655,00
656,00
13
12
12A
11
4
10
6
9
S23
8

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWO-HANDLOWE
"R.A.W." Robert Wojnowicz, 94-101 Łódź, ul. Narciarska 8/13

Rodzaj dokumentacji:
PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCIACH KŁODA, PRZYDWORZYCE, GM.MAGNUSZEW

Treść rysunku:
PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ - Kłoda, Przydworzyce, gm. Magnuszew. odcinek P7 ÷ 8.

Projektował:
mgr inż. Janusz Fengler
upr. bud. nr 324/82/87

Sprawdził:
mgr inż. Jacek Wiśniewski
upr. bud. nr 323/80/WŁ,
167/86/WŁ, 379/81/WMŁ

Opracowała:
mgr inż. Agnieszka Szczepaniak

Nr rys.	Data:	Skala:
31	05/2006	1:100/500