




REZERWA

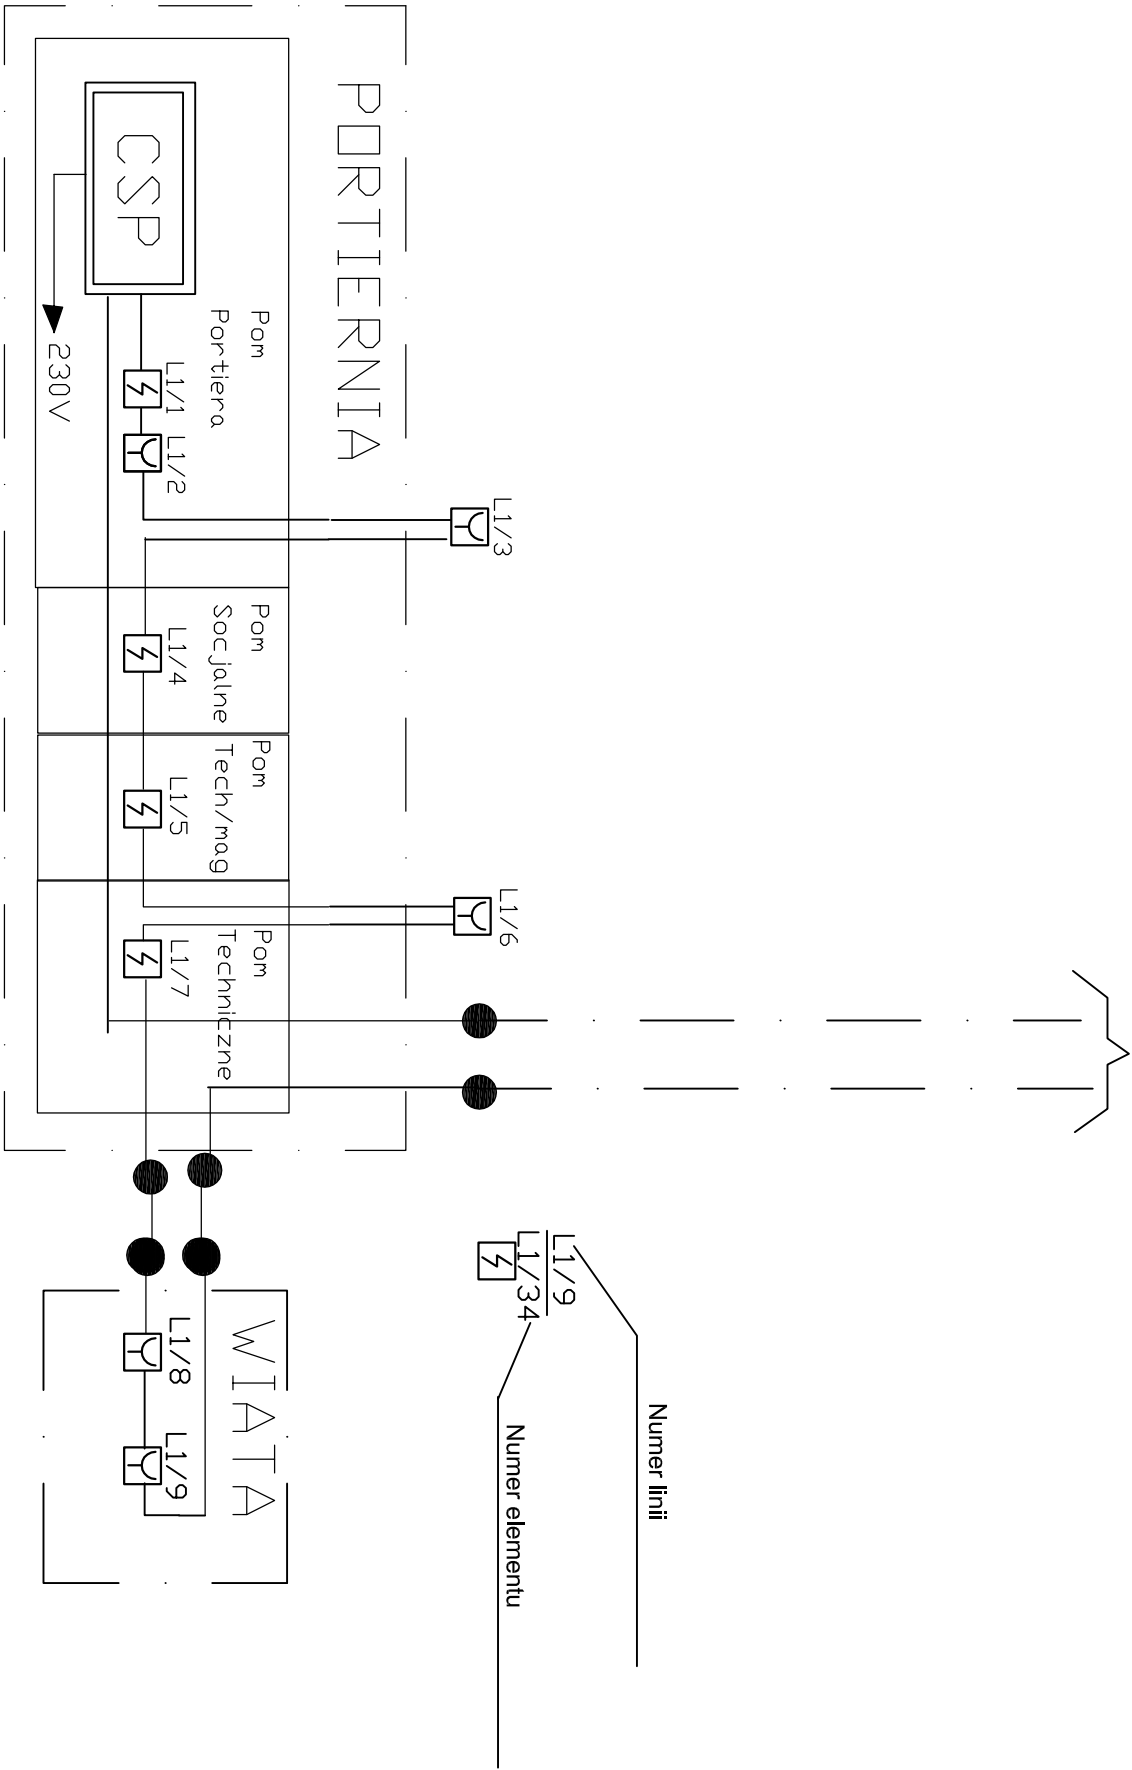

OZNACZENIA:

 - CZUJKA DYMOWA SUFTOWA

 - PRZYCISK POŻAROWY

 - CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU

PRZEWODY YNITSY 1x2x0,8
UKŁADANE W BUDYNKACH
W/PLANÓW INSTALACJI

PRZEWODY YNITSY 1x2x0,8

UKŁADANE W KANALIZACJI

TELETECHNICZNE J

Investor:	GMINA MAGNUSZEW UL. SAPERÓW 24, 26-910 MAGNUSZEW				Nr rys.	T-03
Tytuł projektu:	PROJEKT TARGOWISKA NA DZ.EW.NR 1426/1 I 306 W MAGNUSZEWIE				Skala:	—
					Format	A-3
Treść rysunku:	Schemat blokowy instalacji p.poż				Stadlum:	PROJ. WYK
Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Spec:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:	
Projektant:		inż. Jan Grenbicki			St-569/77	
Opracowanie:	inż Jerzy Parzuchowski	EL		07-2016		
Biuro projektów:	PRACOWNIA PROJEKTOWA FRAXINUS UL.LANGIEWICZA 20/1, 02-071 WARSZAWA				Branża:	Niskie Prądy
	WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE				Data:	Lipiec 2016